
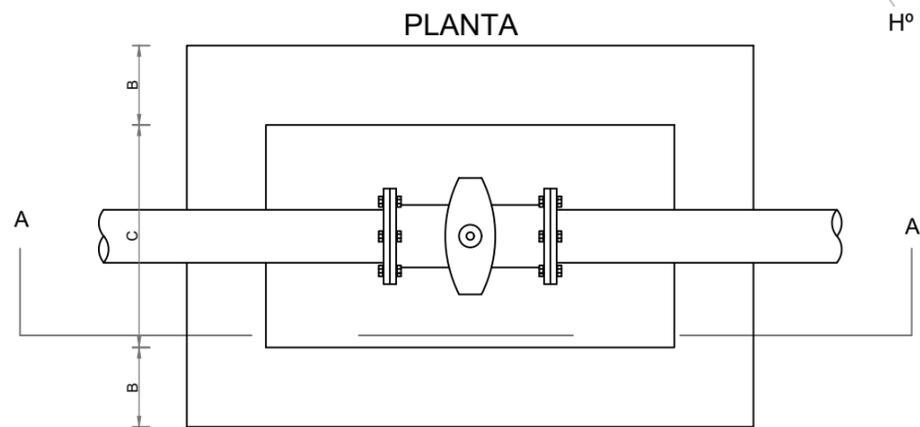



CÁMARA P./VALVULA ESCLUSA
CORTE A-A

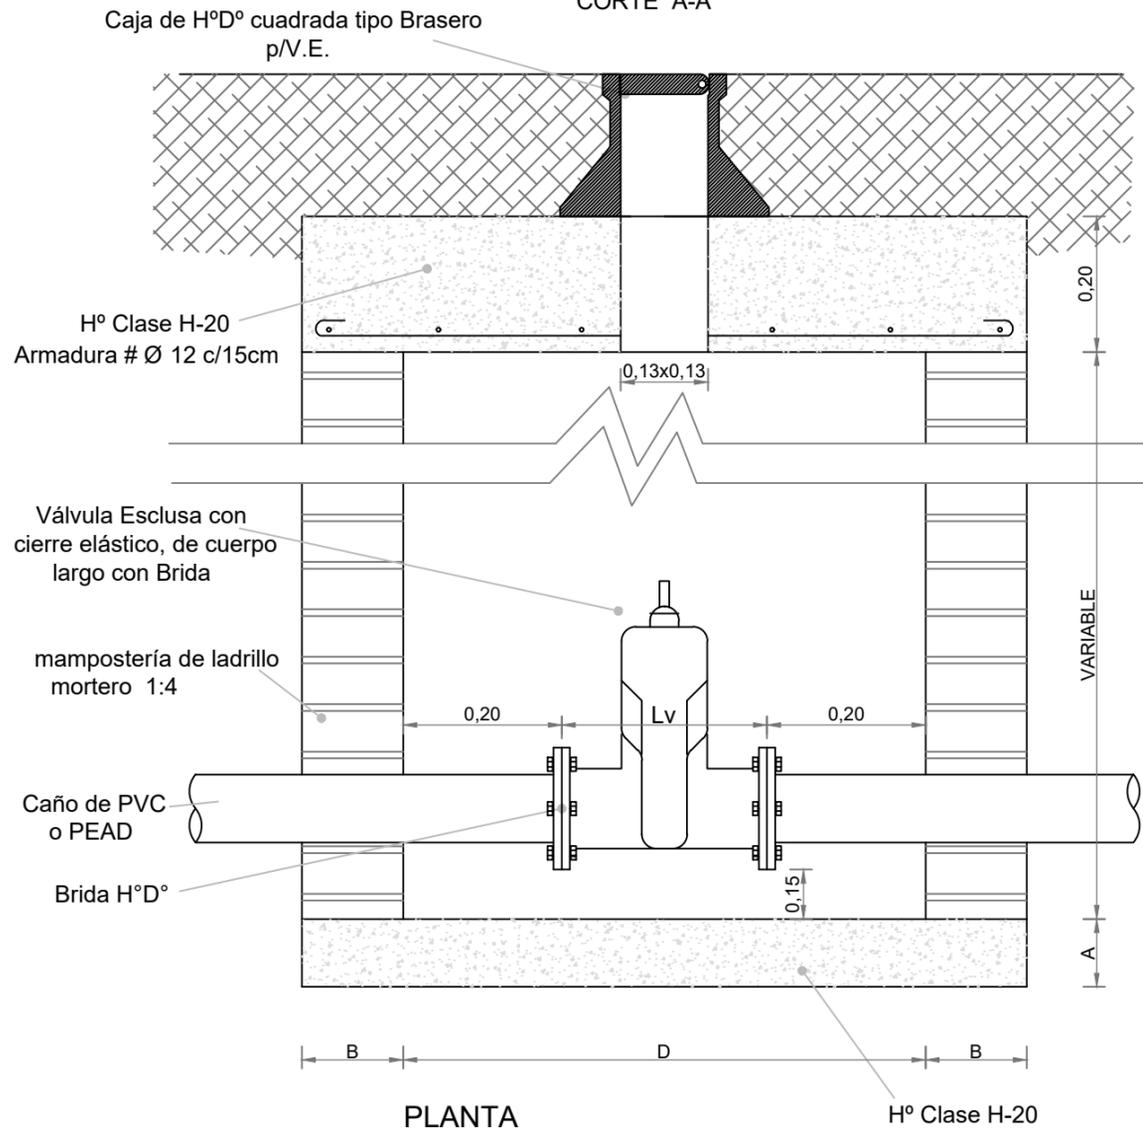

NOTA :

- a) LOS MATERIALES DEBERÁN SER PROVISTOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESP PF 20 para Válvulas Esclusas y ESP PF 19 para Hidrantes.
- b) LOS MATERIALES DEBERÁN SER APROBADOS BAJO NORMAS IRAM, CON CERTIFICADO DE LOTE .-
- c) TODA PIEZA ESPECIAL (RAMALES, CURVAS, BRIDAS, ETC) ANEXADAS A LA VÁLVULA DEBERÁN QUEDAR DENTRO DEL RECIENTO DE LA CÁMARA CORRESPONDIENTE, RESPETANDO LAS DISTANCIAS DE SEPARACIÓN HACIA LA PARED.

CAMARA P./HIDRANTE

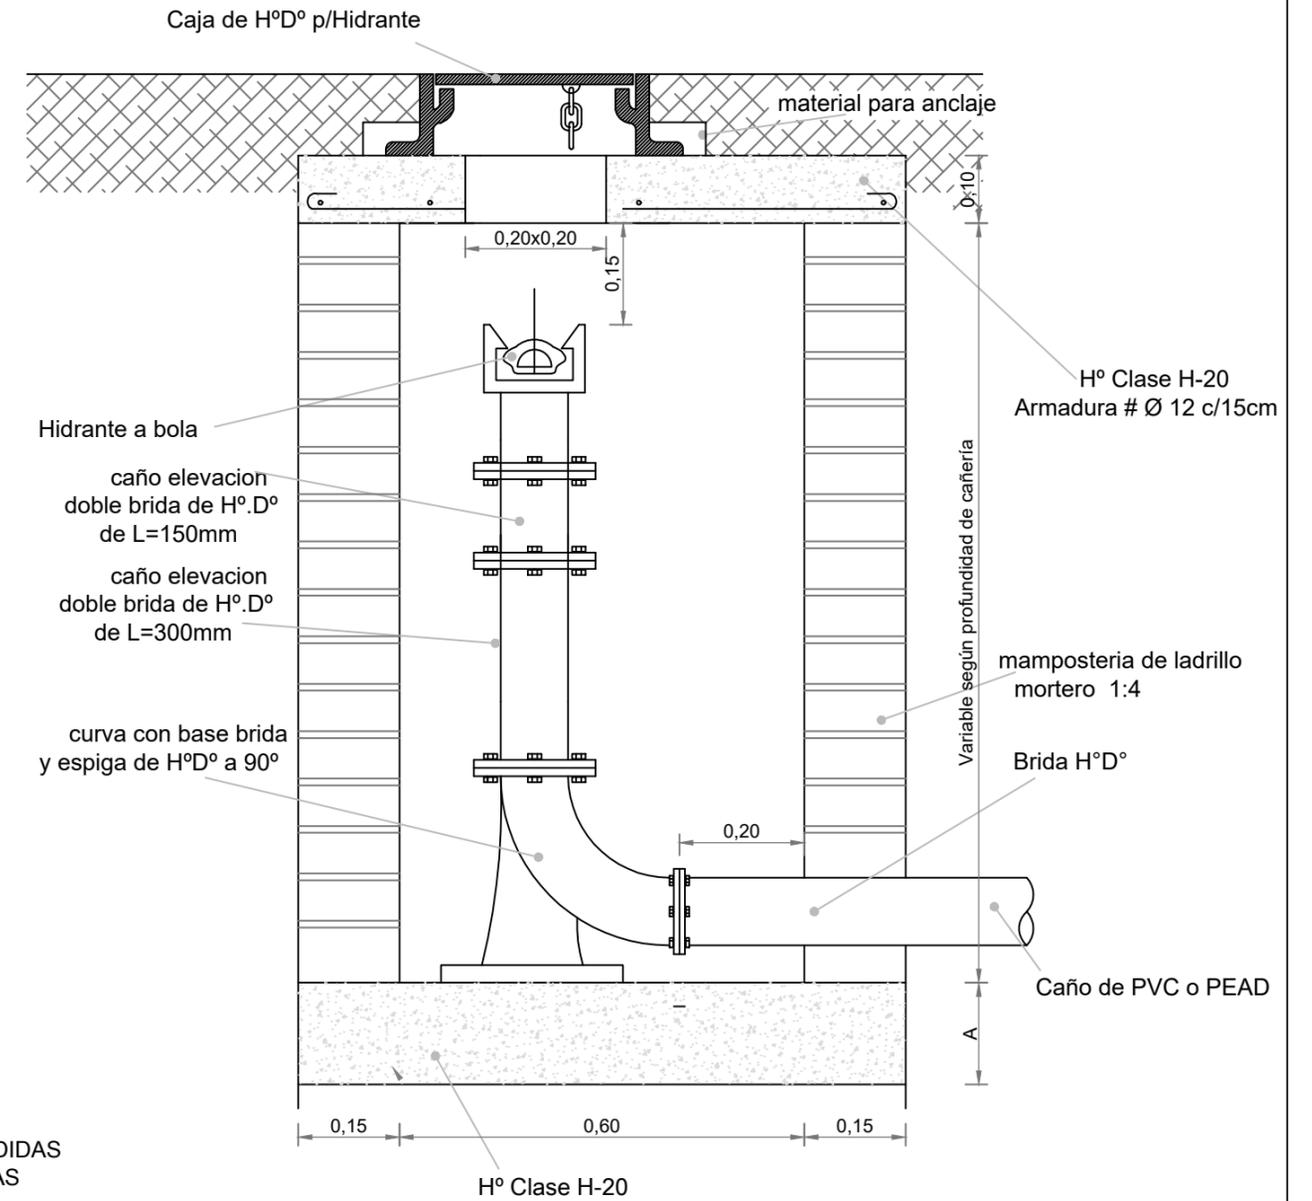

CUADRO DE MEDIDAS PARA CAMARAS

Ø	CARACTERISTICAS			
	A	B	C	D
mm	mm	mm	cm	cm
50	100	150	37	Lv+40
75	100	150	40	Lv+40
100	100	150	42	Lv+40
150	100	150	47	Lv+40
200	150	300	52	Lv+40
250	150	300	57	Lv+40
300	150	300	62	Lv+40



DIBUJÓ	DEPARTAMENTO	LOC:	DPTO.:
PROYECTÓ	GERENCIA	INSTALACIÓN DE VALVULAS ESCLUSAS E HIDRANTES.	
JEFE PROYECTO	PRESIDENCIA		
ESCALA: S/E			
FECHA: Marzo/2021		PL. N°: TA-VE/HIDR-01-R3	